


- OSPRZĘT ALARMU POŻAROWEGO
- sygnalizator zewnętrzny
 - sygnalizator wewnętrzny
 - czujka optyczna adresowana + gniazdo
 - czujka j.w. nad stropem podwieszonym
 - wskaźnik zadziałania
 - ręczny ostrzegacz pożarowy
- ROP montować na wys. 1,2m
- centrala pożarowa
 - 2x akumulator 7Ah
 - trzymacz drzwiowy 24V
 - zasilacz 24V nad stropem podwieszonym
- OSPRZĘT INST. STRUKTURALNEJ I TV
- gniazdo 2xRJ45 na wys. 1,2m
 - gniazdo TV na wys. 2m
- PDS
- punkt dystrybucji sieci
 - centrala telefoniczna
- CT
- OSPRZĘT SYSTEMU PRZYZYWOWEGO
- przycisk FAP 2001
 - sygnalizator FIM 1000
 - kasownik FEH 1001
 - centrala przyzywowa



ZESTAWIENIE POMIARÓW I PUNKTÓW			
Nr pom.	Nazwa pomiaru	Pomiar	Wartość
101	czujka optyczna	3,00	100%
102	sygnalizator	2,00	100%
103	sygnalizator	2,00	100%
104	sygnalizator	2,00	100%
105	sygnalizator	2,00	100%
106	sygnalizator	2,00	100%
107	sygnalizator	2,00	100%
108	sygnalizator	2,00	100%
109	sygnalizator	2,00	100%
110	sygnalizator	2,00	100%
111	sygnalizator	2,00	100%
112	sygnalizator	2,00	100%
113	sygnalizator	2,00	100%
114	sygnalizator	2,00	100%
115	sygnalizator	2,00	100%
116	sygnalizator	2,00	100%
117	sygnalizator	2,00	100%
118	sygnalizator	2,00	100%
119	sygnalizator	2,00	100%
120	sygnalizator	2,00	100%
121	sygnalizator	2,00	100%
122	sygnalizator	2,00	100%
123	sygnalizator	2,00	100%
124	sygnalizator	2,00	100%
125	sygnalizator	2,00	100%
126	sygnalizator	2,00	100%
127	sygnalizator	2,00	100%
128	sygnalizator	2,00	100%
129	sygnalizator	2,00	100%
130	sygnalizator	2,00	100%
131	sygnalizator	2,00	100%
132	sygnalizator	2,00	100%
133	sygnalizator	2,00	100%
134	sygnalizator	2,00	100%
135	sygnalizator	2,00	100%
136	sygnalizator	2,00	100%
137	sygnalizator	2,00	100%
138	sygnalizator	2,00	100%
139	sygnalizator	2,00	100%
140	sygnalizator	2,00	100%
141	sygnalizator	2,00	100%
142	sygnalizator	2,00	100%
143	sygnalizator	2,00	100%
144	sygnalizator	2,00	100%
145	sygnalizator	2,00	100%
146	sygnalizator	2,00	100%
147	sygnalizator	2,00	100%
148	sygnalizator	2,00	100%
149	sygnalizator	2,00	100%
150	sygnalizator	2,00	100%
151	sygnalizator	2,00	100%
152	sygnalizator	2,00	100%
153	sygnalizator	2,00	100%
154	sygnalizator	2,00	100%
155	sygnalizator	2,00	100%
156	sygnalizator	2,00	100%
157	sygnalizator	2,00	100%
158	sygnalizator	2,00	100%
159	sygnalizator	2,00	100%
160	sygnalizator	2,00	100%
161	sygnalizator	2,00	100%
162	sygnalizator	2,00	100%
163	sygnalizator	2,00	100%
164	sygnalizator	2,00	100%
165	sygnalizator	2,00	100%
166	sygnalizator	2,00	100%
167	sygnalizator	2,00	100%
168	sygnalizator	2,00	100%
169	sygnalizator	2,00	100%
170	sygnalizator	2,00	100%
171	sygnalizator	2,00	100%
172	sygnalizator	2,00	100%
173	sygnalizator	2,00	100%
174	sygnalizator	2,00	100%
175	sygnalizator	2,00	100%
176	sygnalizator	2,00	100%
177	sygnalizator	2,00	100%
178	sygnalizator	2,00	100%
179	sygnalizator	2,00	100%
180	sygnalizator	2,00	100%
181	sygnalizator	2,00	100%
182	sygnalizator	2,00	100%
183	sygnalizator	2,00	100%
184	sygnalizator	2,00	100%
185	sygnalizator	2,00	100%
186	sygnalizator	2,00	100%
187	sygnalizator	2,00	100%
188	sygnalizator	2,00	100%
189	sygnalizator	2,00	100%
190	sygnalizator	2,00	100%
191	sygnalizator	2,00	100%
192	sygnalizator	2,00	100%
193	sygnalizator	2,00	100%
194	sygnalizator	2,00	100%
195	sygnalizator	2,00	100%
196	sygnalizator	2,00	100%
197	sygnalizator	2,00	100%
198	sygnalizator	2,00	100%
199	sygnalizator	2,00	100%
200	sygnalizator	2,00	100%

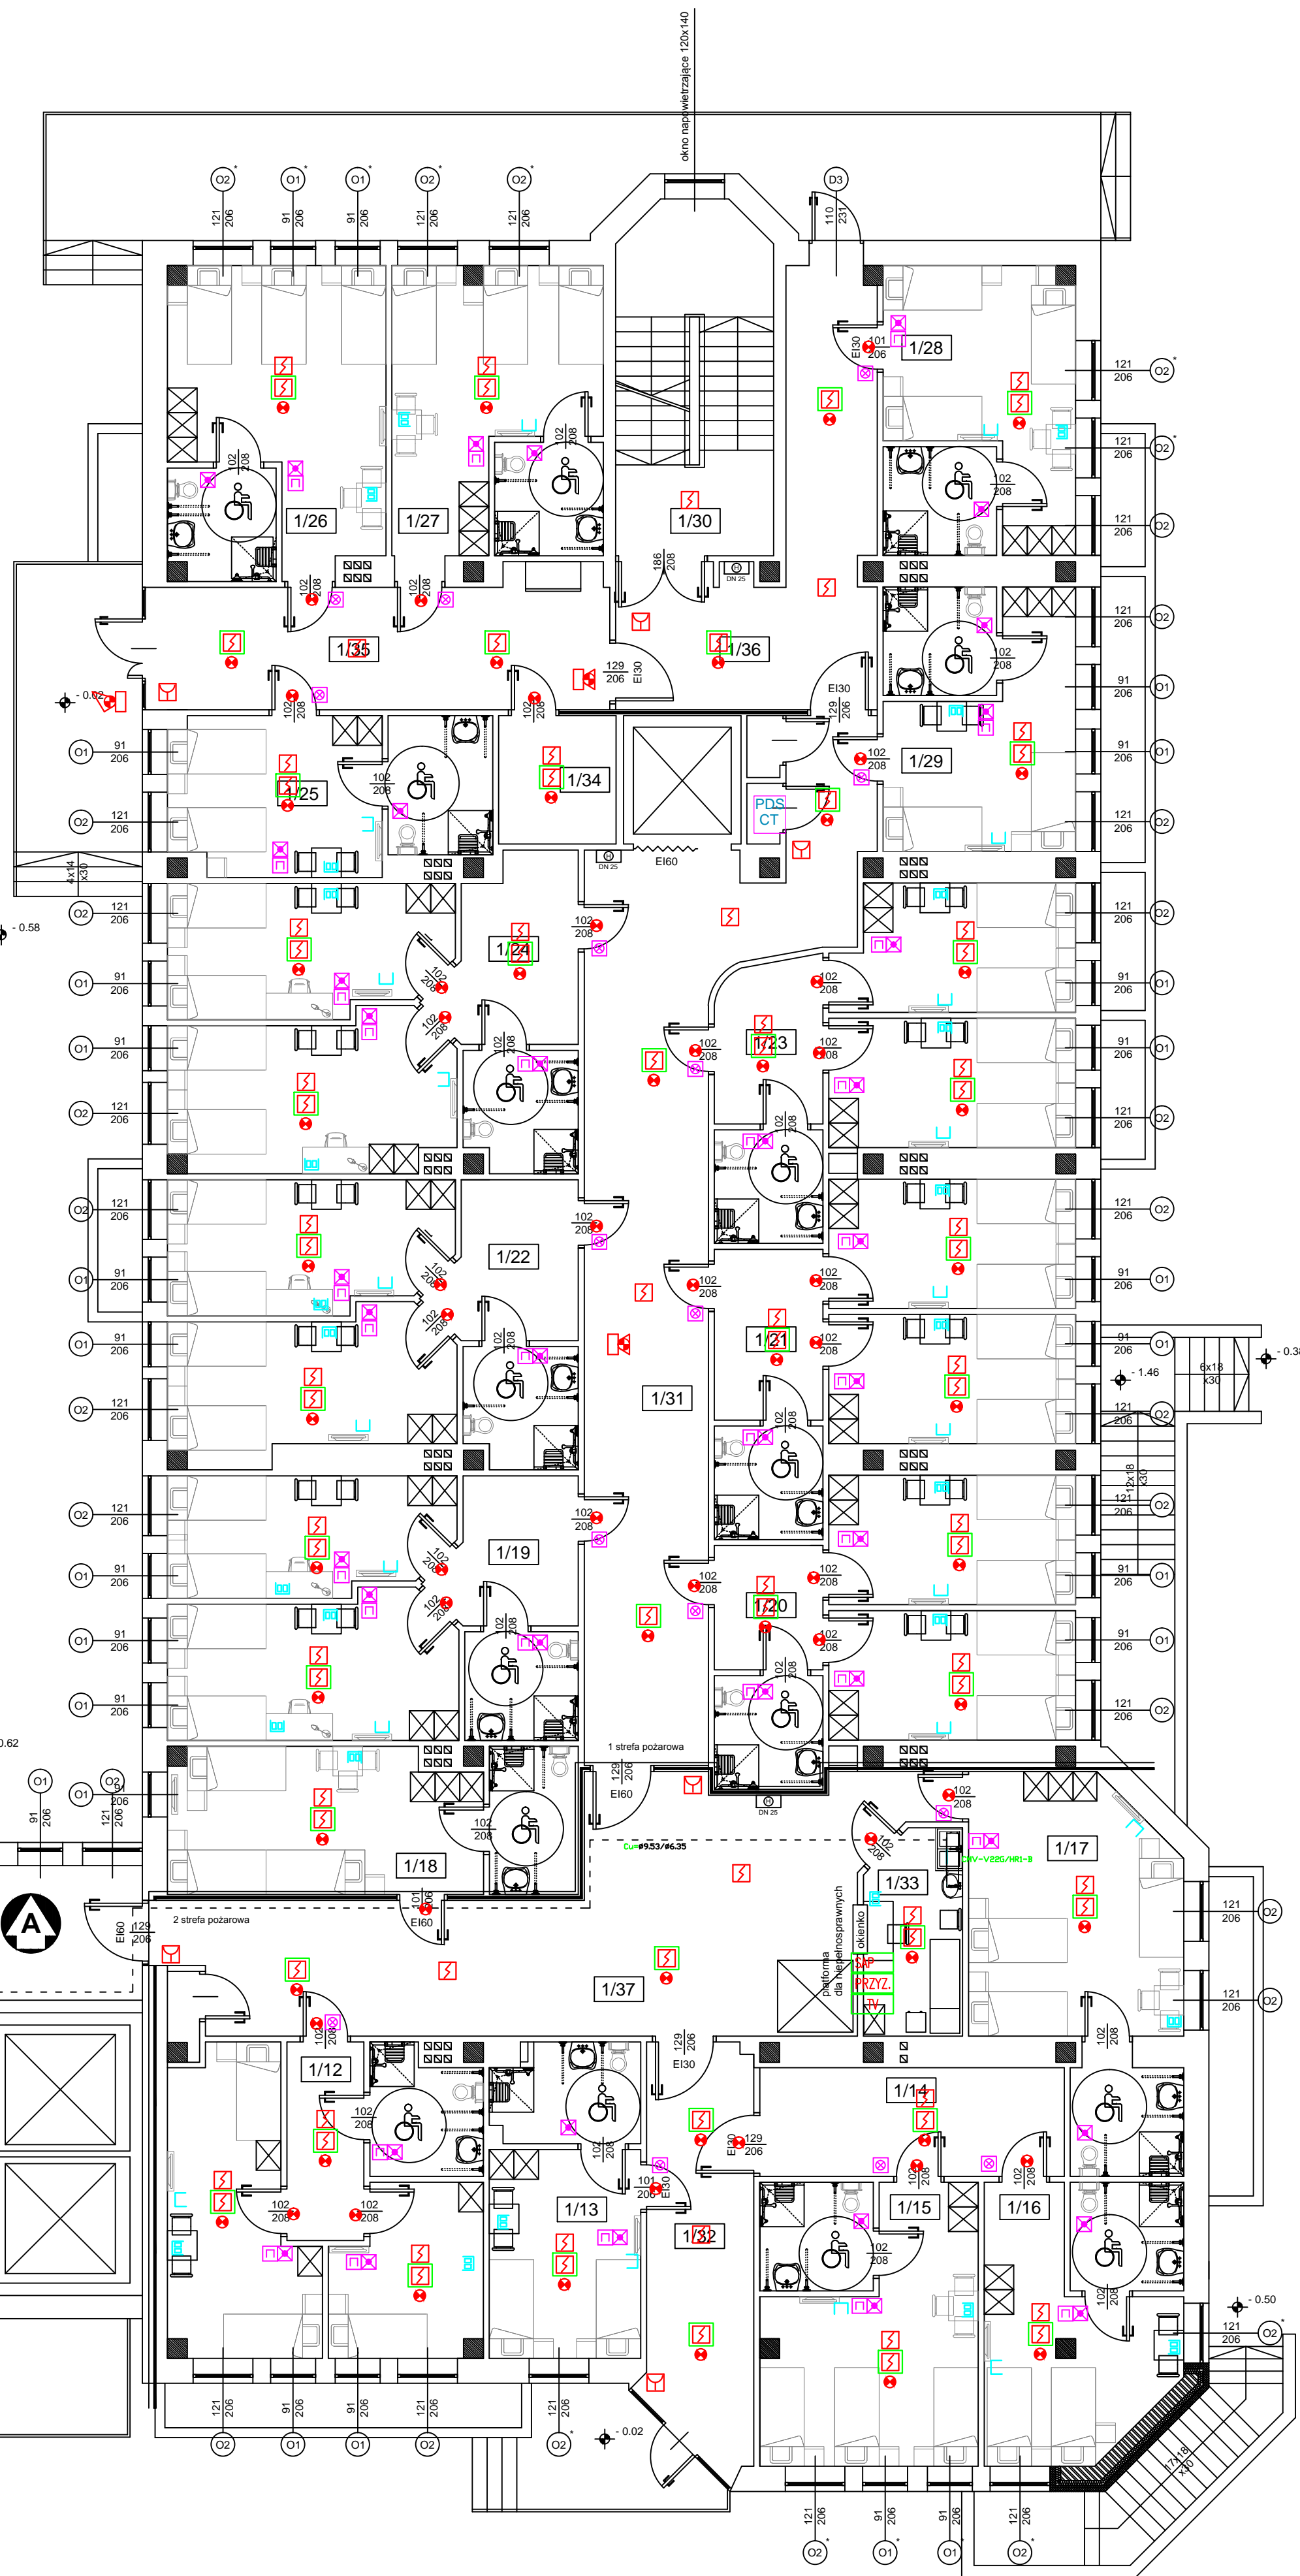

NR RYS			
E7			
RZUT PARTERU - INSTALACJE SLABOPRĄDOWE			
RODZAJ INWESTYCJI, NAZWA ZADANIA			
"Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie"			
MIEJSCOWOŚĆ			
Powiat Opatowski z siedzibą w Opatowie			
ul. Henryka Siemkiewicza 17			
27-600 Opatów			
ADRES INWESTYCJI			
ul. Szpitalna 4			
27-600 Opatów			
dz nr ewid. 2033/4 2033/5			
LP	FUNKCJA	MIEJSCOWOŚĆ, NUMER UPRAWNIEN	PODS
1	projektant	mgr inż. Andrzej Gućwa upr. 187A/Tbg/94	
2	sprawdzający	mgr inż. Ireneusz Luchowski upr. 28/Tbg/79	
BRANŻA	SKALA	FORMAT	DATA OPRACOWANIA
ELEKTRYCZNA	1:100	--	czerwiec 2017
			PW