




istniejąca część należąca do kompleksu szpitalnego - budynek pralni

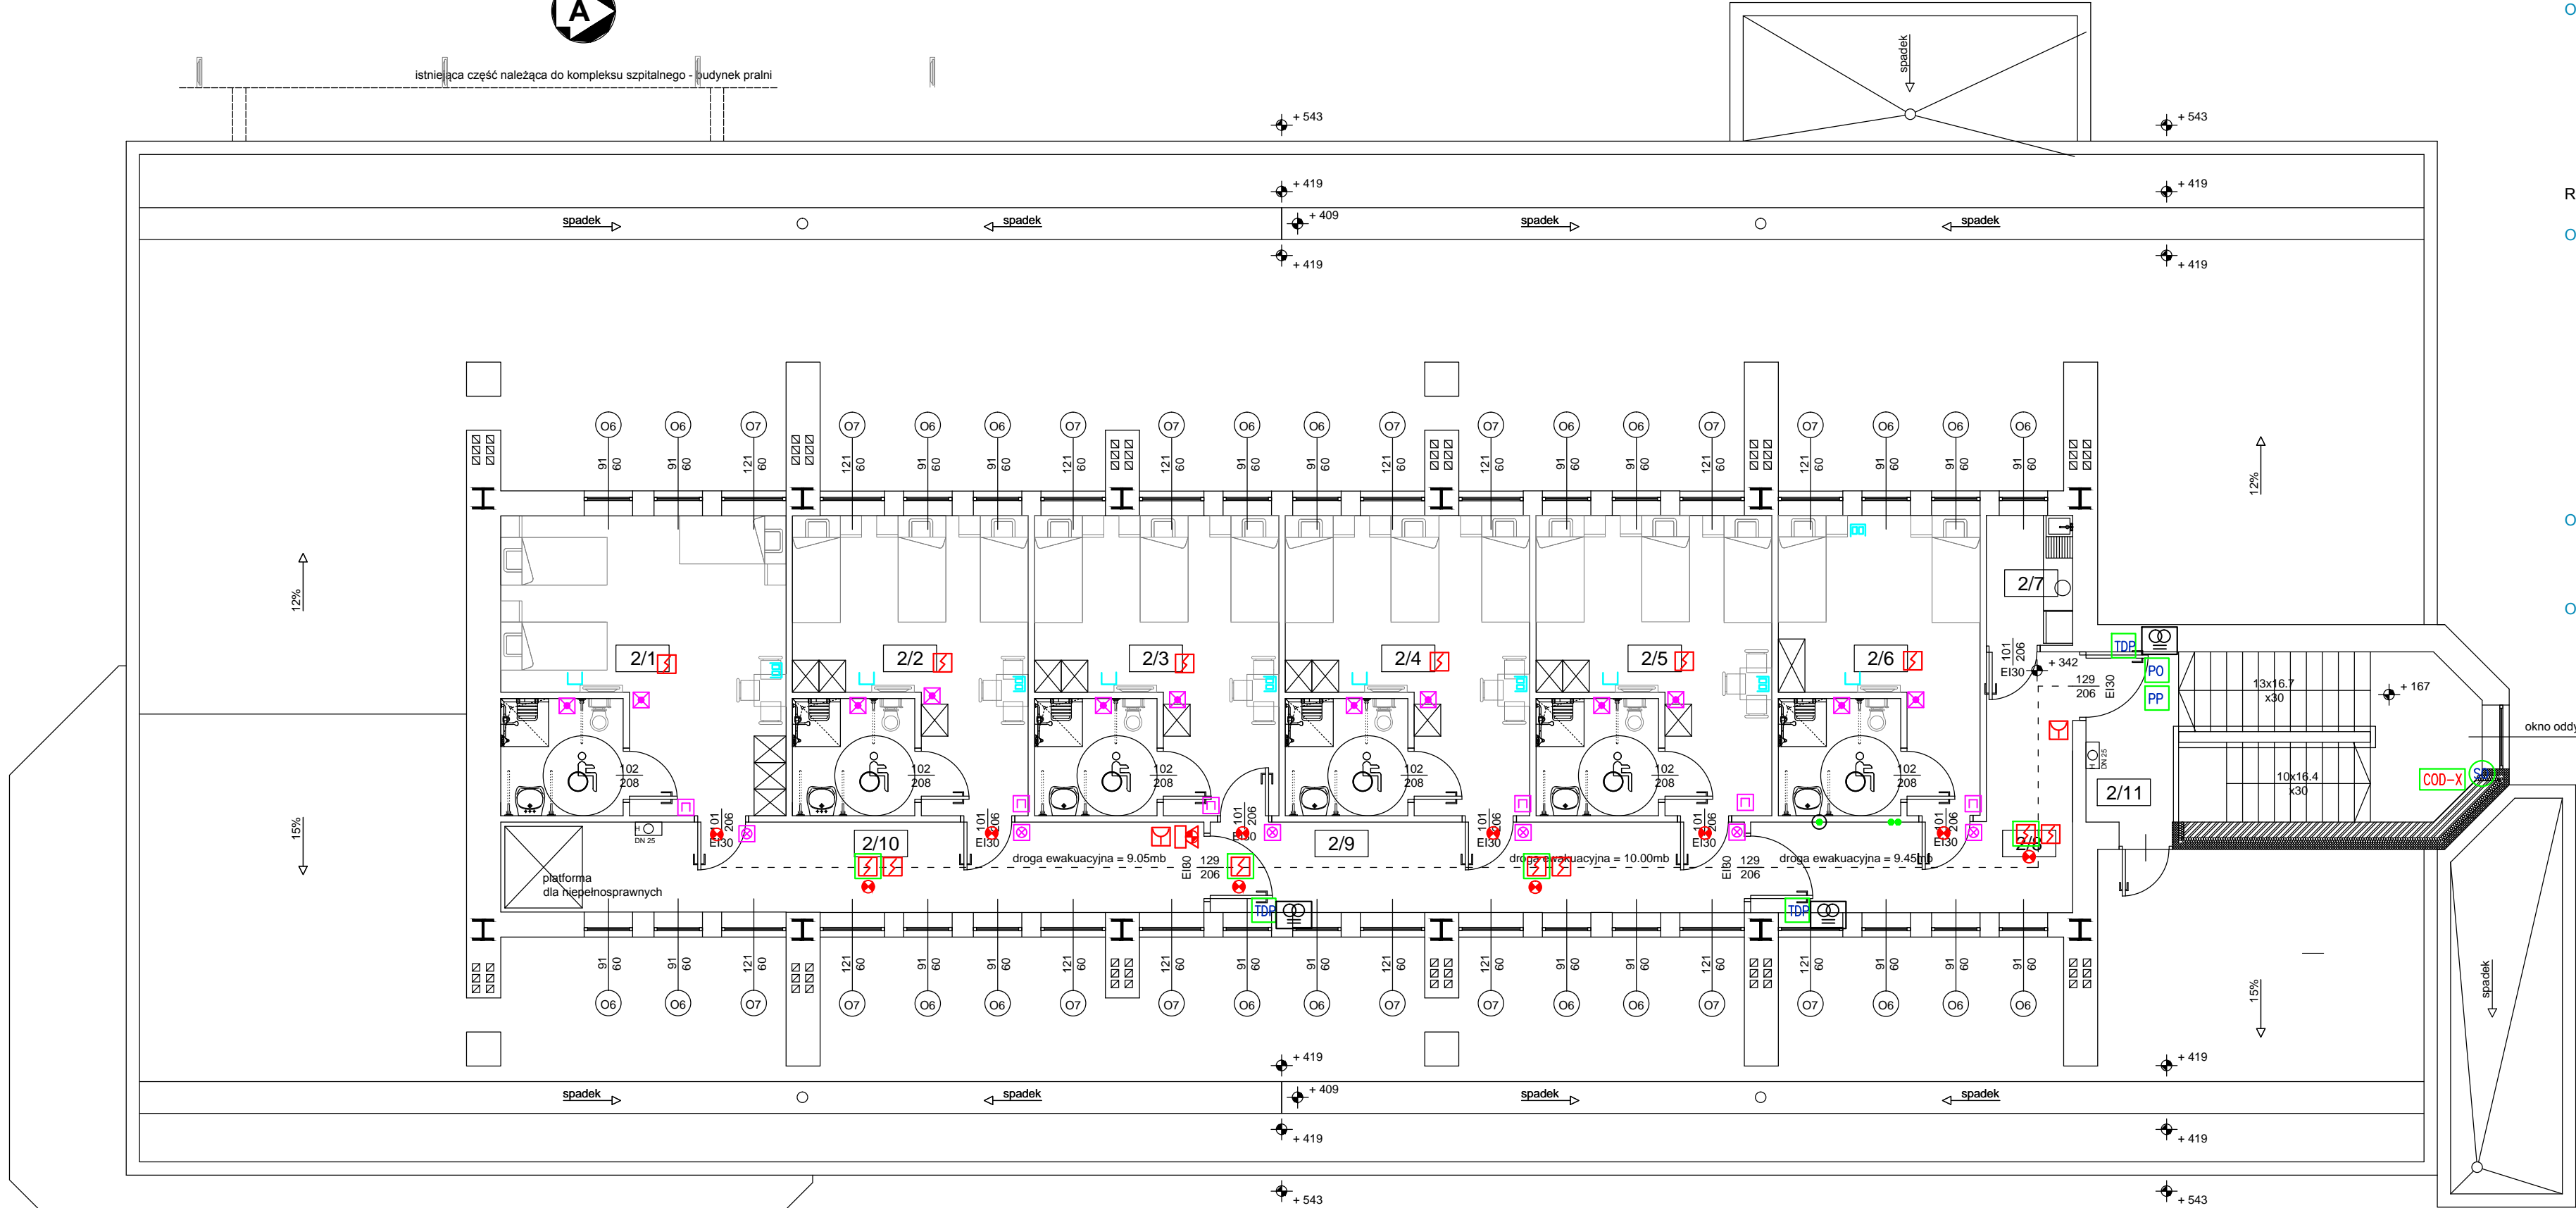

OSPRZĘT ALARMU POŻAROWEGO

- sygnalizator wewnętrzny
- czujka optyczna adresowana + gniazdo
- czujka j.w. nad stropem podwieszonym
- wskaźnik zadziałania
- ręczny ostrzegacz pożarowy

ROP montować na wys. 1,2m

OSPRZĘT SYSTEMU ODDYMIANIA

- centrala oddymiania + 2x akumulator 7Ah
- przycisk oddymiania
- przycisk przewietrzania
- siłownik - dostawa z oknami dymowymi
- trzymacz drzwiowy 24V
- zasilacz 24V nad stropem podwieszonym

OSPRZĘT INST. STRUKTURALNEJ I TV

- gniazdo RJ45 na wys. 1,2m
- gniazdo TV na wys. 2m

OSPRZĘT SYSTEMU PRZYŻYWOWEGO

- przycisk FAP 2001
- sygnalizator FIM 1000
- kasownik FEH 1001

okno oddymiające 120x140

NR RYS	NAZWA RYSUNKU			
E10	RZUT I-go PIĘTRA - INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE			
RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA				
"Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie"				
INWESTOR				
Powiat Opatowski z siedzibą w Opatowie ul. Henryka Sienkiewicza 17 27-500 Opatów				
ADRES INWESTYCJI				
ul. Szpitalna 4 27-500 Opatów dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5				
LP	FUNKCJA	MIE I NAZWISKO / NUMER UPRAWNIEN		PODPIS
1	projektant	mgr inż. Andrzej Gućwa upr. 187A/Tbg/94		
2	sprawdzający	mgr inż. Ireneusz Luchowski upr. 28/Tbg/79		
BRANŻA		SKALA	FORMAT	DATA OPRACOWANIA
ELEKTRYCZNA		1:100	A2	czerwiec 2017
				STADIUM
				PB