




istniejąca część należąca do kompleksu szpitalnego - budynek pralni

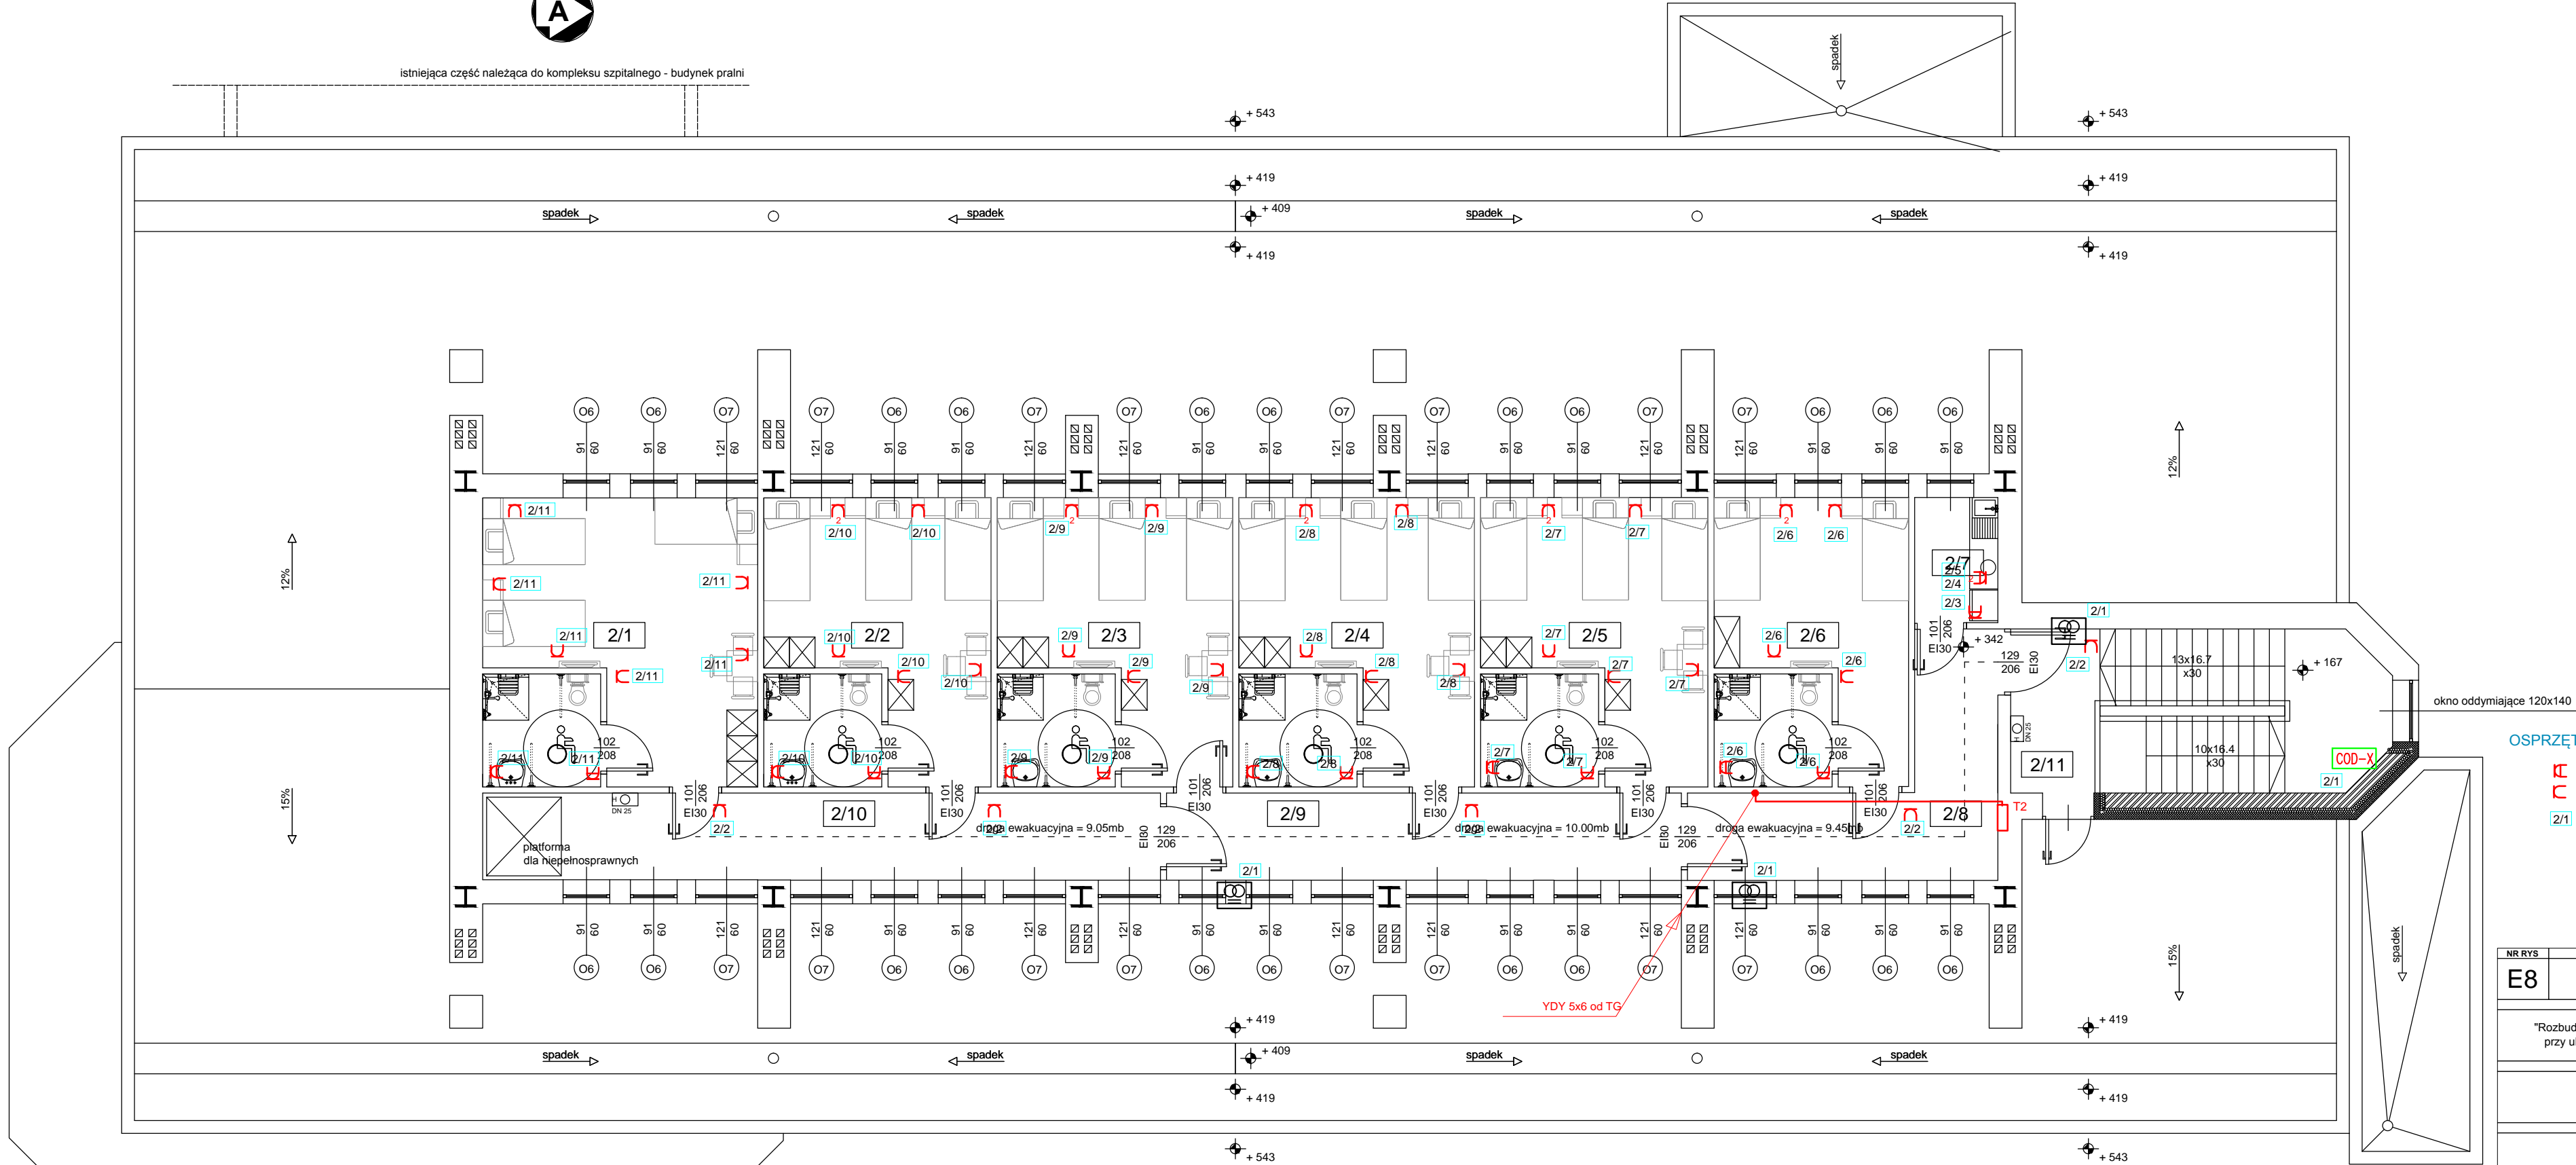

OSPRZĘT INSTALACYJNY

- Gniazdo wtykowe 1L+N+PE, 16A, 250V, IP44
- Gniazdo wtykowe 1L+N+PE, 16A, 250V, IP20

2/1 - nr tablicy/nr. obwodu
oprzewodowanie gniazd - YDY 3x2,5 p/t
gniazda ogólne na wys. 1,2m
gniazda przy umywalkach na wys. 1,4m
gniazda przy TV na wys. 2m

NR RYS	NAZWA RYSUNKU				
E8	RZUT I-go PIĘTRA - INSTALACJE GNIAZDOWE				
RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA					
"Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie"					
INWESTOR					
Powiat Opatowski z siedzibą w Opatowie ul. Henryka Sienkiewicza 17 27-500 Opatów					
ADRES INWESTYCJI					
ul. Szpitalna 4 27-500 Opatów dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5					
LP	FUNKCJA	MIE I NAZWISKO / NUMER UPRAWNIEN			PODPIS
1	projektant	mgr inż. Andrzej Gućwa upr. 187A/Tbg/94			
2	sprawdzający	mgr inż. Ireneusz Luchowski upr. 28/Tbg/79			
BRANŻA		SKALA	FORMAT	DATA OPRACOWANIA	STADIUM
ELEKTRYCZNA		1:100	A2	czerwiec 2017	PB